


Troldtekt®

Måling af absorptionskoefficient for
35 mm Troldtekt, 30 mm mineraluld direkte på beton

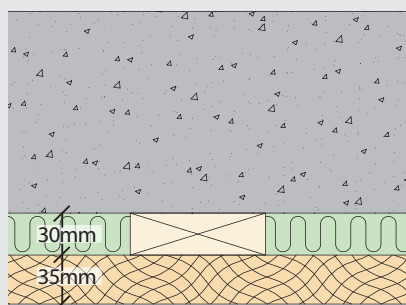

Beton

30 mm mineraluld

35 mm Troldtekt

MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,15	0,15	0,30	0,32	0,49	0,72	0,95	1,01	1,01	0,94	0,84	0,77	0,75	0,77	0,89	1,05	0,97	0,90

$\alpha_w = 0,80$ - NRC = 0,80 - Absorptionsklasse B.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydromsmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af Peutz

Absorptionskoefficient α

