


# Troldtekt® akustik

Måling af absorptionskoefficient for  
Troldtekt akustik 25 mm på 22 mm forskalling,  
og 95 mm mineraluld

## LODRET PRINCIPSNIT

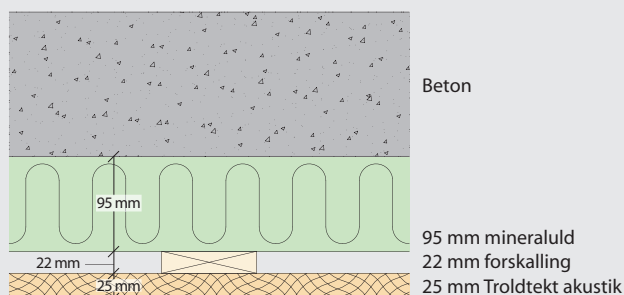

## MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha$	0,41	0,59	0,88	1,04	0,97	1,00	0,97	0,94	0,93	0,89	0,88	0,88	0,84	0,85	0,89	0,93	0,98	1,06

$\alpha_w = 0,90$  - NRC = 0,90 - Absorptionsklasse A.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydromsmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af DELTA Acoustics & Vibration A/S.

