


# Troldtekt®

Måling af absorptionskoefficient for  
25 mm Troldtekt, direkte på beton

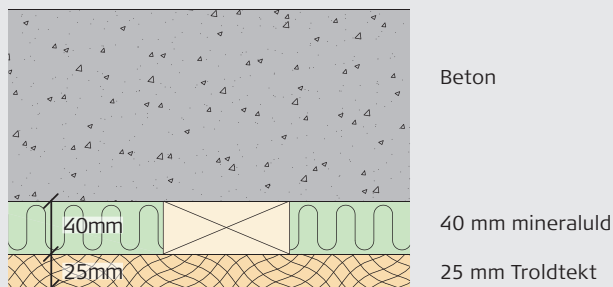

## MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha$	0,19	0,20	0,32	0,41	0,56	0,78	0,95	1,03	1,06	1,01	0,92	0,82	0,77	0,77	0,85	0,89	0,98	1,02

$\alpha_w = 0,85$  - NRC = 0,85 - Absorptionsklasse B.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydruksmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af Peutz

Absorptionskoefficient  $\alpha$

