


Troldtekt® akustik

Måling af absorptionskoefficient for
Troldtekt akustik 35 mm på 45 mm reglar,
dampspærre og 45 mm mineraluld

LODRET PRINCIPSNIT

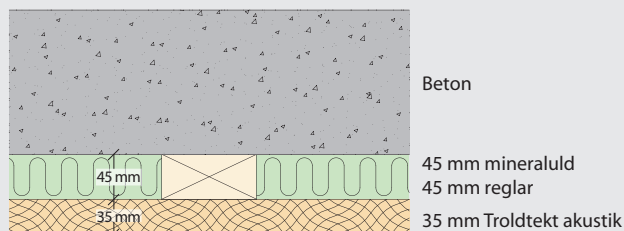

MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,20	0,20	0,30	0,49	0,64	0,82	1,01	1,05	1,05	0,93	0,86	0,84	0,84	0,88	0,95	1,04	1,06	0,99

$\alpha_w = 0,90$ - NRC = 0,85 - Absorptionsklasse A.

Måling af den akustiske
absorptionskoefficient
ved lydromsmetoden -
efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af
DELTA Acoustics &
Vibration A/S.

