


# Troldtekt® akustik

Måling af absorptionskoefficient for  
Troldtekt akustik 25 mm, hydrodiode, 150 mm forskalling,  
150 mm plus 50 mm mineraluld, 16 mm tagkrydsfiner

## LODRET PRINCIPSNIT

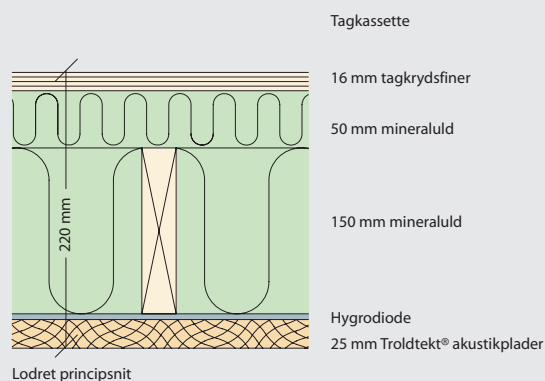

## MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
$\alpha$	0,65	0,81	0,77	0,70	0,83	0,77	0,83	0,83	0,85	0,83	0,82	0,82	0,83	0,89	0,96	0,94	0,77	0,68

$\alpha_w = 0,85$  - NRC = 0,85 - Absorptionsklasse B.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydromsmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af DELTA Acoustics & Vibration A/S.

